


Bactériologie
Taux annuel de conformité

Bilan 2018

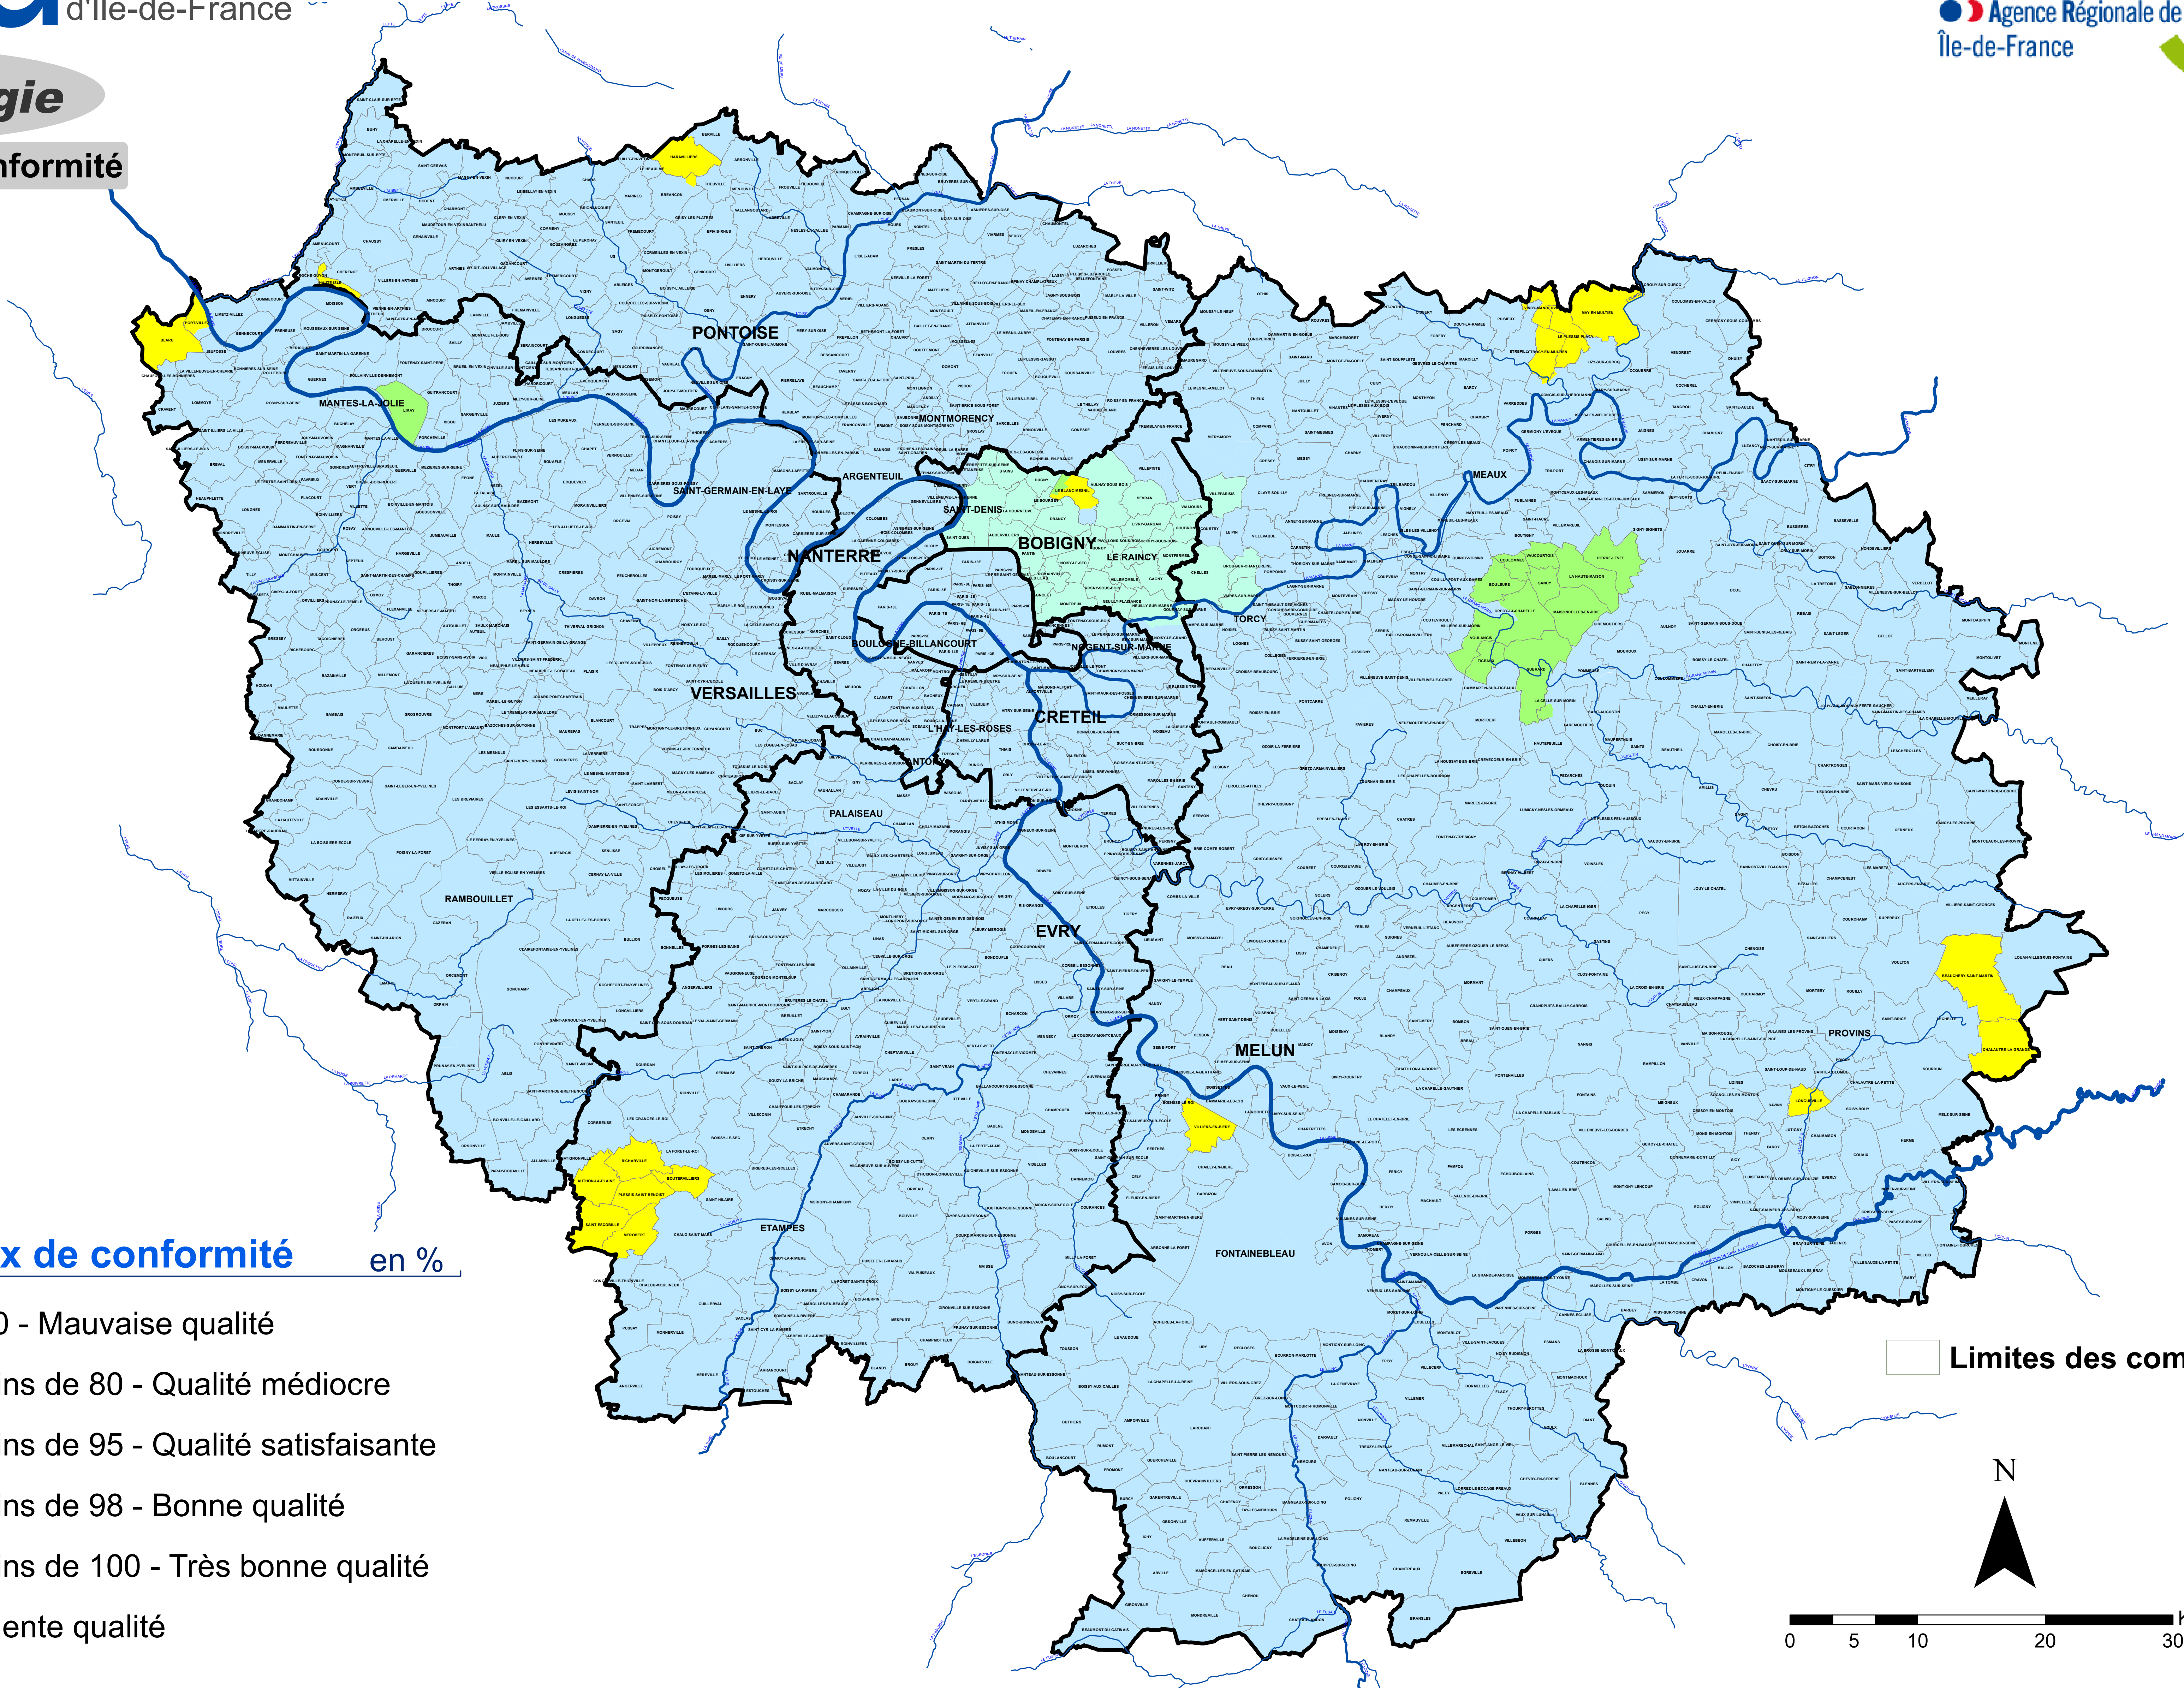

Réseaux : Taux de conformité en %

- moins de 40 - Mauvaise qualité
- de 40 à moins de 80 - Qualité médiocre
- de 80 à moins de 95 - Qualité satisfaisante
- de 95 à moins de 98 - Bonne qualité
- de 98 à moins de 100 - Très bonne qualité
- 100 - Excellente qualité

Limites des communes

