


Bilan 2018

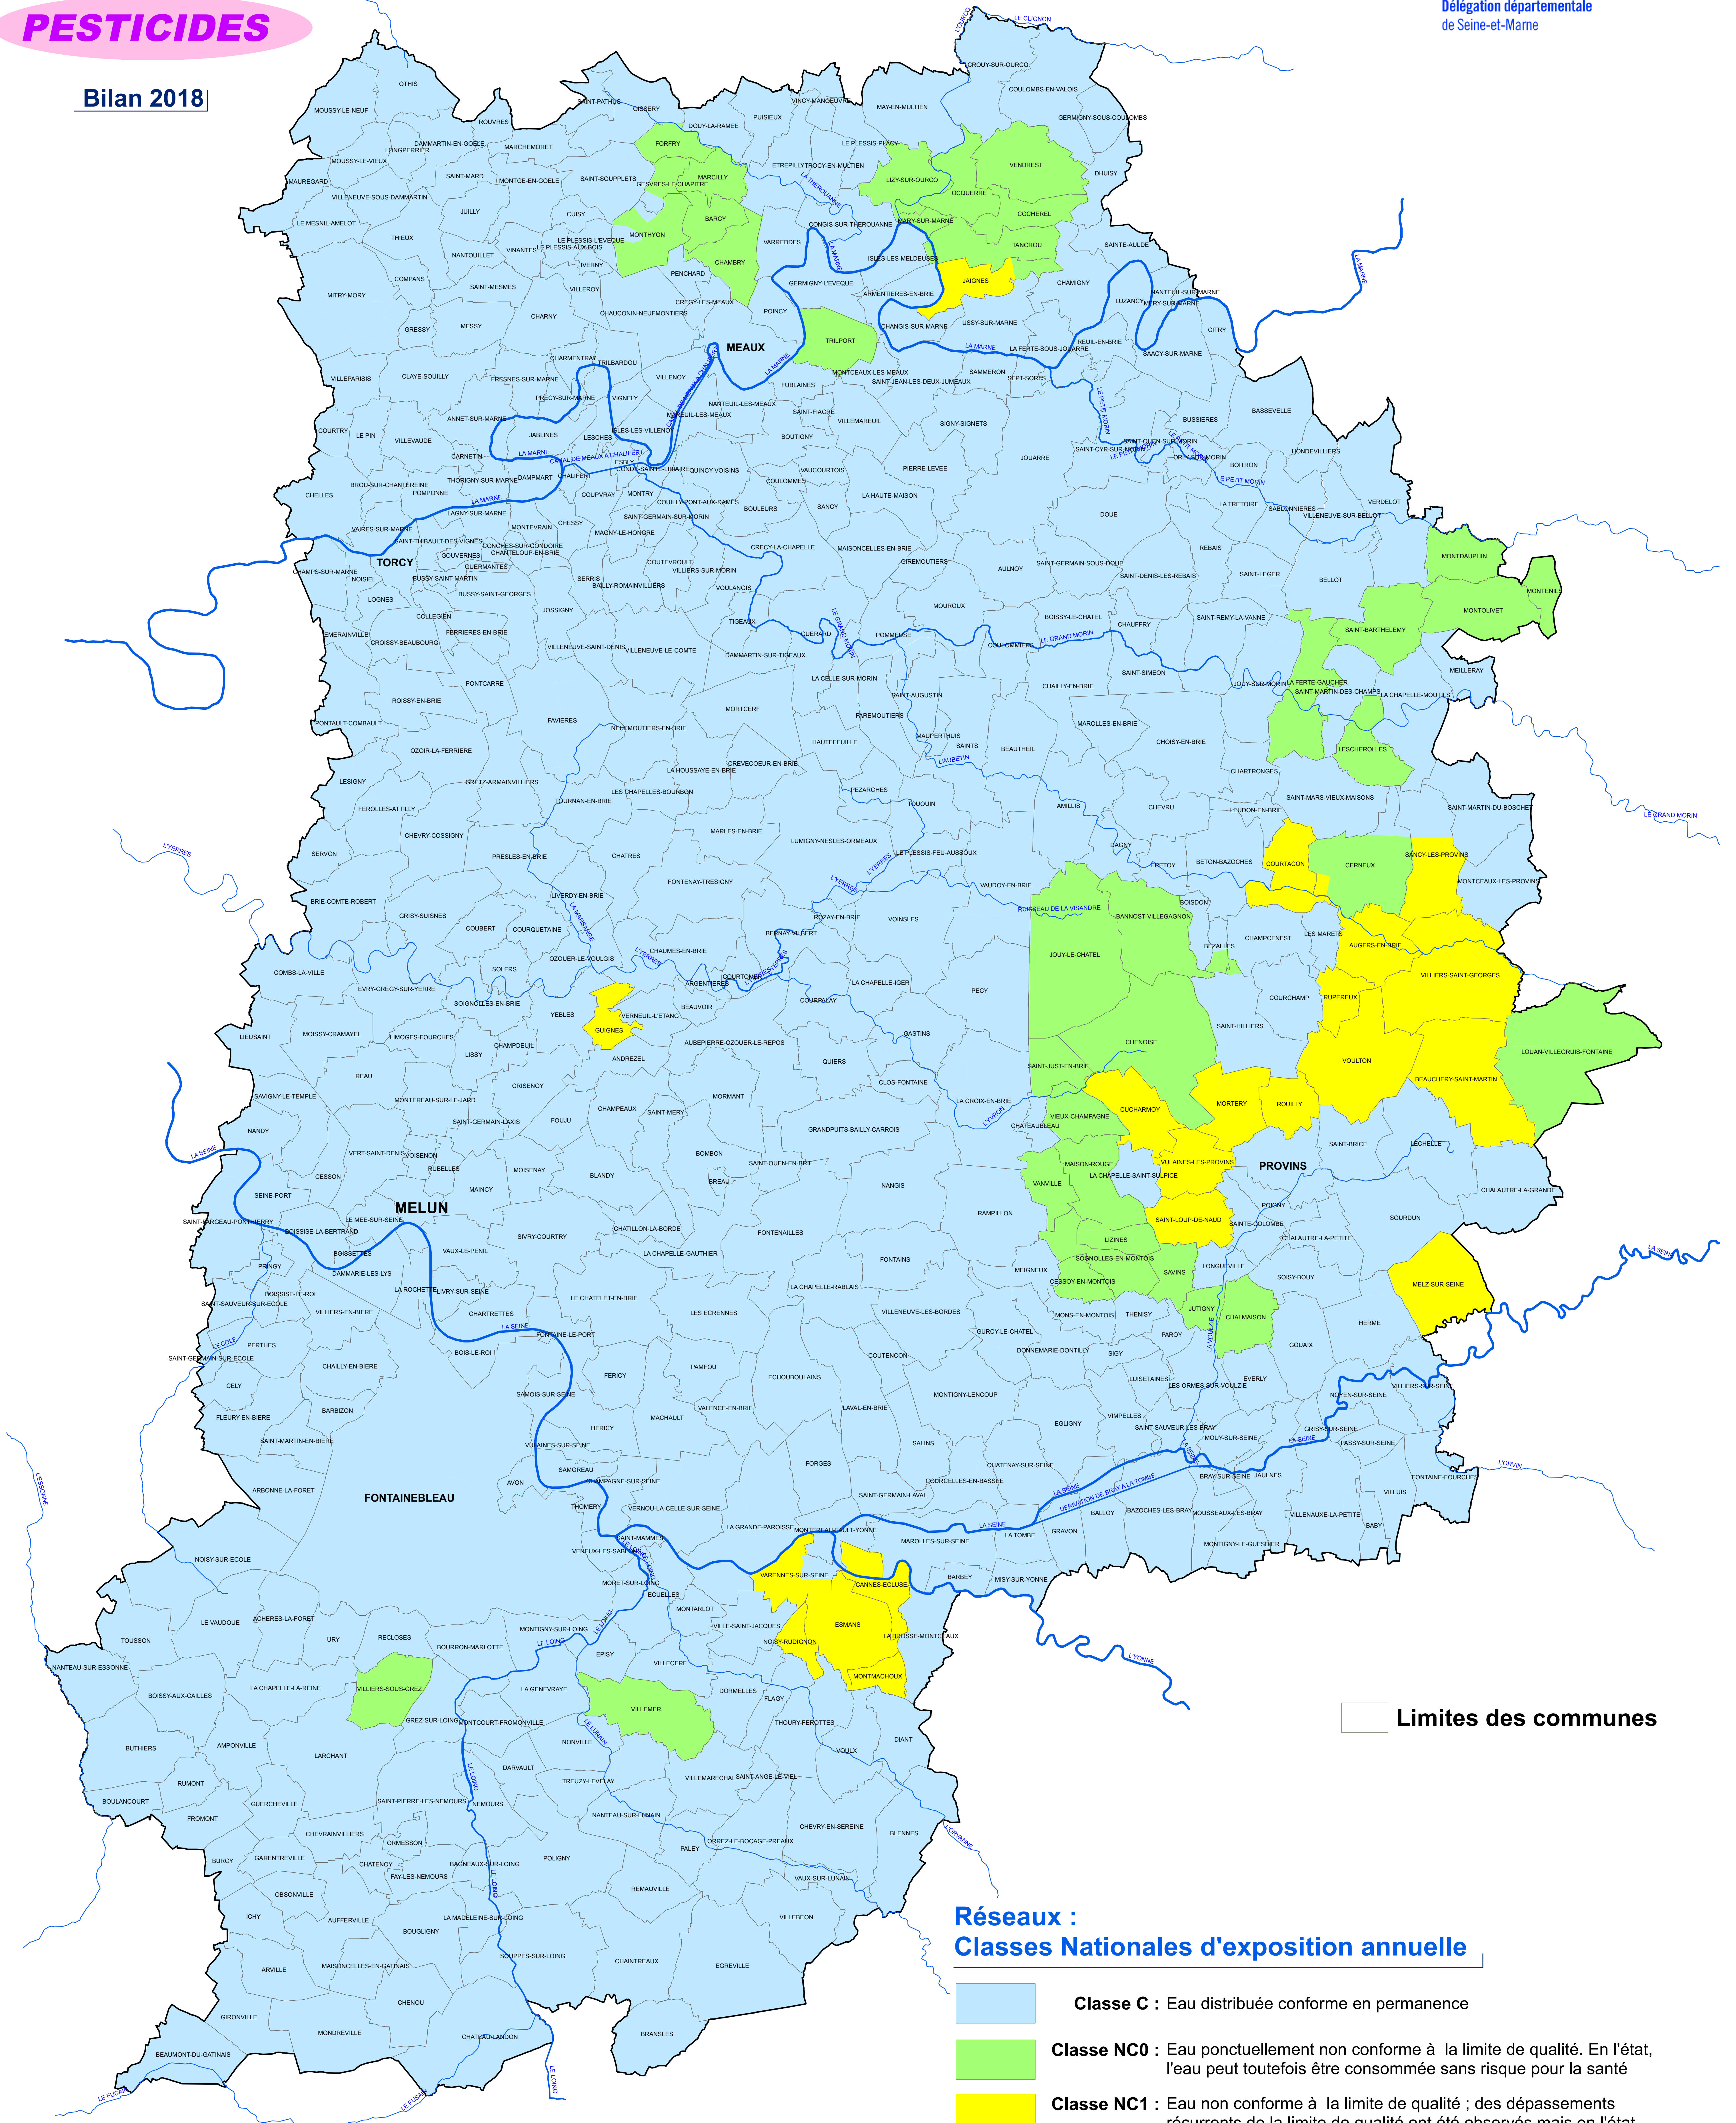

Limites des communes

Réseaux :
Classes Nationales d'exposition annuelle

- Classe C** : Eau distribuée conforme en permanence
- Classe NC0** : Eau ponctuellement non conforme à la limite de qualité. En l'état, l'eau peut toutefois être consommée sans risque pour la santé
- Classe NC1** : Eau non conforme à la limite de qualité ; des dépassements récurrents de la limite de qualité ont été observés mais en l'état, l'eau peut toutefois être consommée sans risque pour la santé, le temps que les travaux d'amélioration soient exécutés
- Classe NC2** : Eau non conforme à la limite de qualité. Présence de pesticides en quantité trop importante. En l'état, l'eau ne doit pas être utilisée pour la boisson, ni pour la préparation des aliments, ni la cuisson