


**Les non conformités
physicochimiques***

Bilan 2018

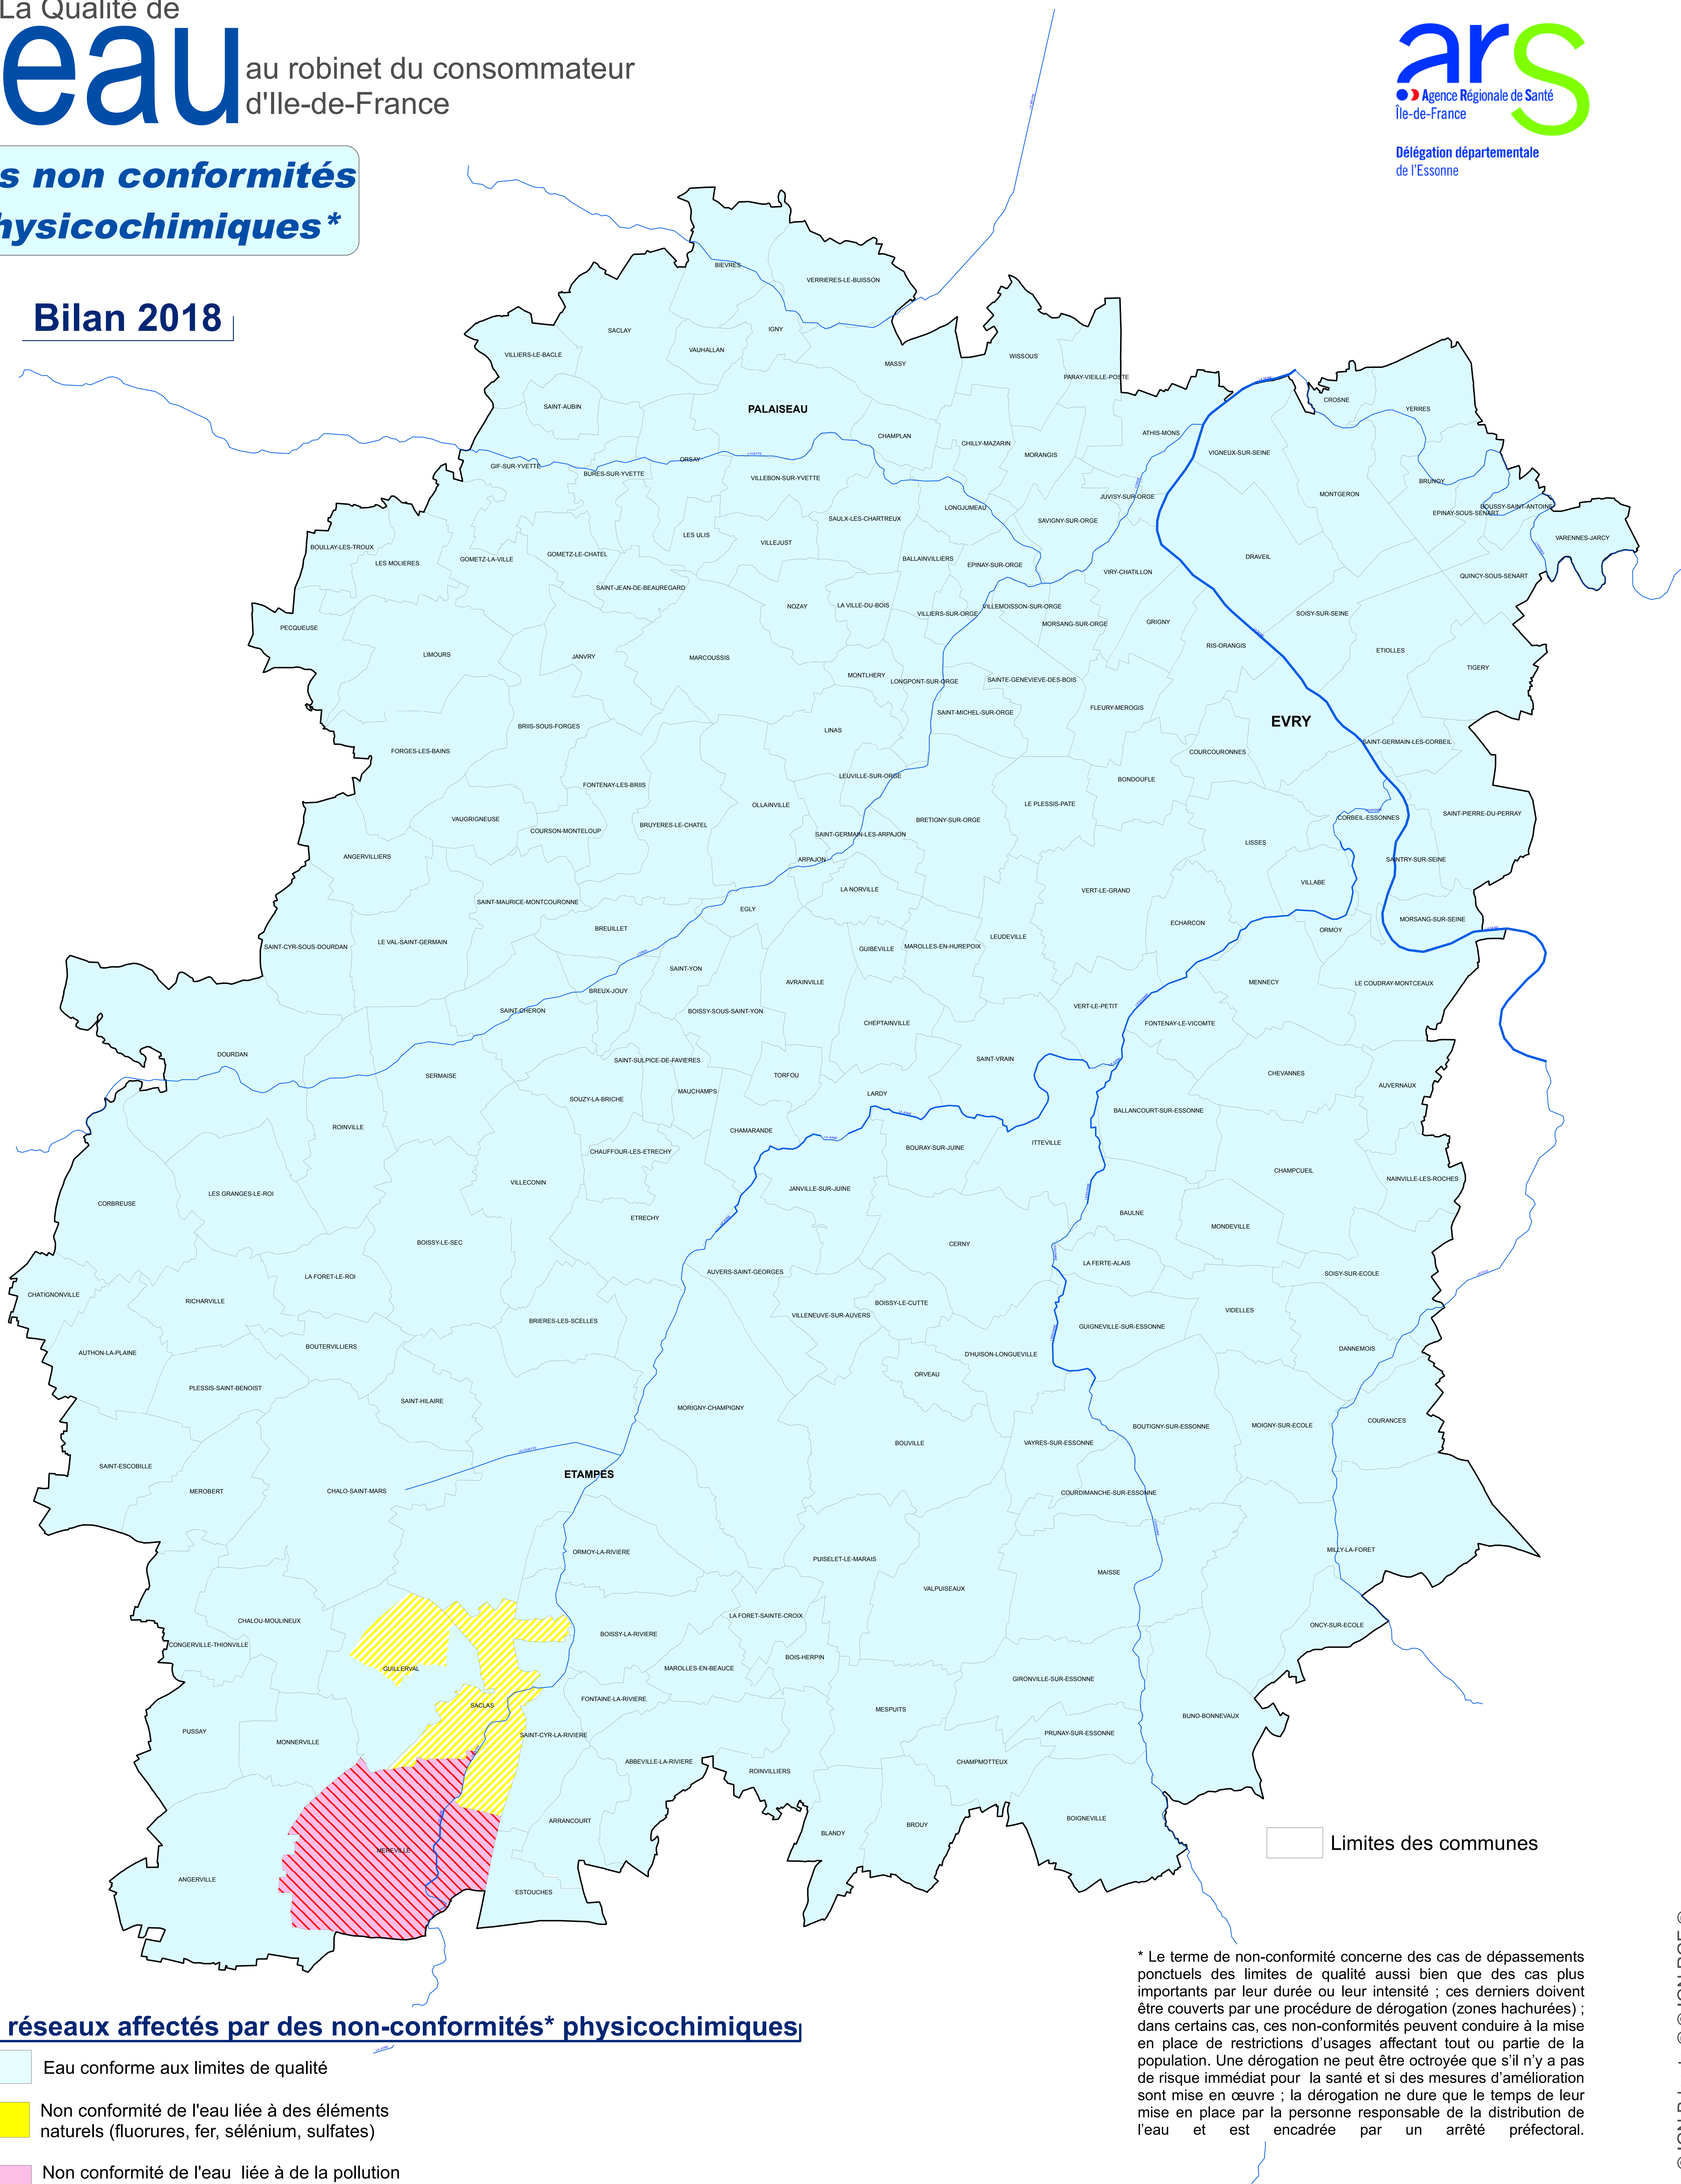

Les réseaux affectés par des non-conformités* physicochimiques

- Eau conforme aux limites de qualité
- Non conformité de l'eau liée à des éléments naturels (fluorures, fer, sélénium, sulfates)
- Non conformité de l'eau liée à de la pollution diffuse (pesticides et/ou nitrates)
- Eau conforme aux seuils fixés par dérogation(éléments naturels)
- Eau conforme aux seuils fixés par dérogation(pollution diffuse)
- Dérogation en cours d'instruction
- Dérogation nécessaire mais non engagée (dépassement de la limite de qualité supérieur à 30 jours par an)

